

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/12/2021

Inspecteur: Bruno Castelli

Mentor:

Installateur: Motec

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0704 584 640

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19120286

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Herdersstraat
Huisnummer 5
Busnummer 2
Postcode 3630
Gemeente Maasmechelen
Land België

Eigenaar

Naam De Groote
Straatnaam Herdersstraat
Huisnummer 5
Busnummer 2
Postcode 3630
Gemeente Maasmechelen
Land België

Installateur

Naam Motec
BTW nr. BE 0704 584 640
Telefoonnummer 0488451472
E-mail info@mo-tec.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541449200001227533

Teller Nr.: 1SAG1100263046



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 13

Ri algemeen: 75,8 MΩ

OK



Aardelektrode:

RE: 2,15 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
11	C	20		2	2,5
1	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 7/12/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.




Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Castelli

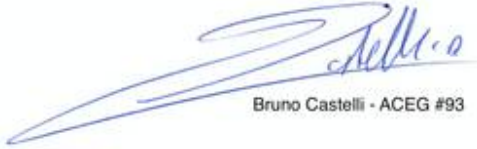

Bruno Castelli - ACEG #93

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/12/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

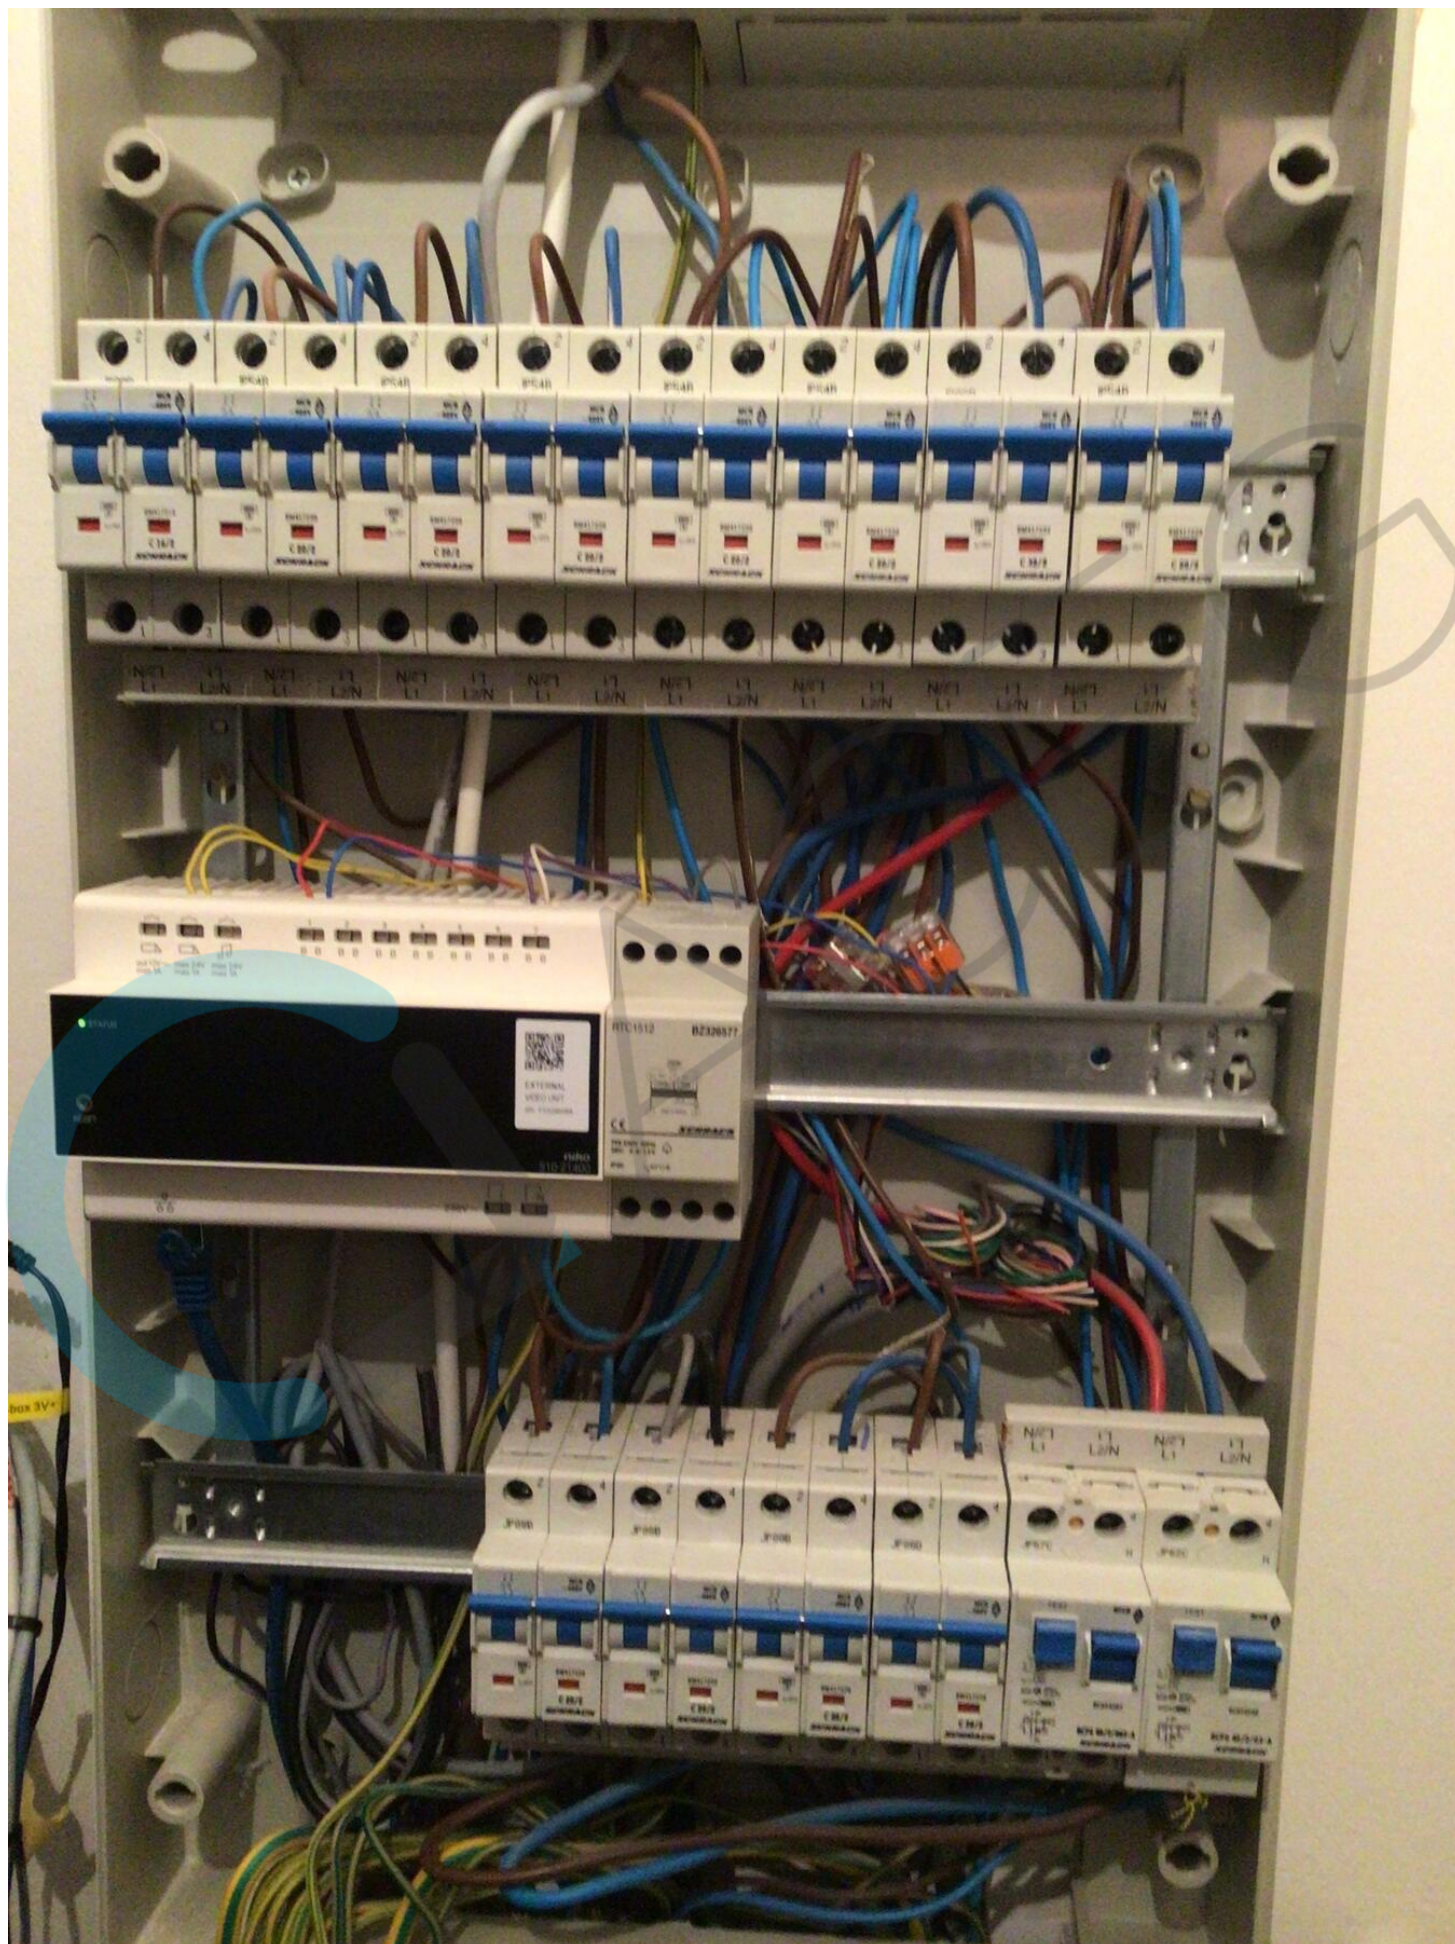

Kring	Benaming	Type automaat	Diff waarde
A	Verlichting algemeen + videofoon		
B	Stopcontacten +1	2P/C16A	30
C	Stopcontacten woonkamer/berging + buiten/berging verlichting	2P/C20A	30
D	Stopcontact CV	2P/C20A	30
E	Stopcontact micro	2P/C20A	30
F	Stopcontact oven	2P/C20A	30
G	Kookplaat	2P/C20A	30
H	Stopcontact aan vdk + algemene stopcontacten keuken	2P/C32A	30
I	Stopcontacten eetkamer	2P/C20A	30
J	Stopcontact droogkast	2P/C20A	30
K	Stopcontact wasmachine	2P/C20A	30
L	Stopcontact vaatwasser	2P/C20A	30
M	Algemene badkamer	2P/C20A	30
N		2P/C20A	30
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			
AA			

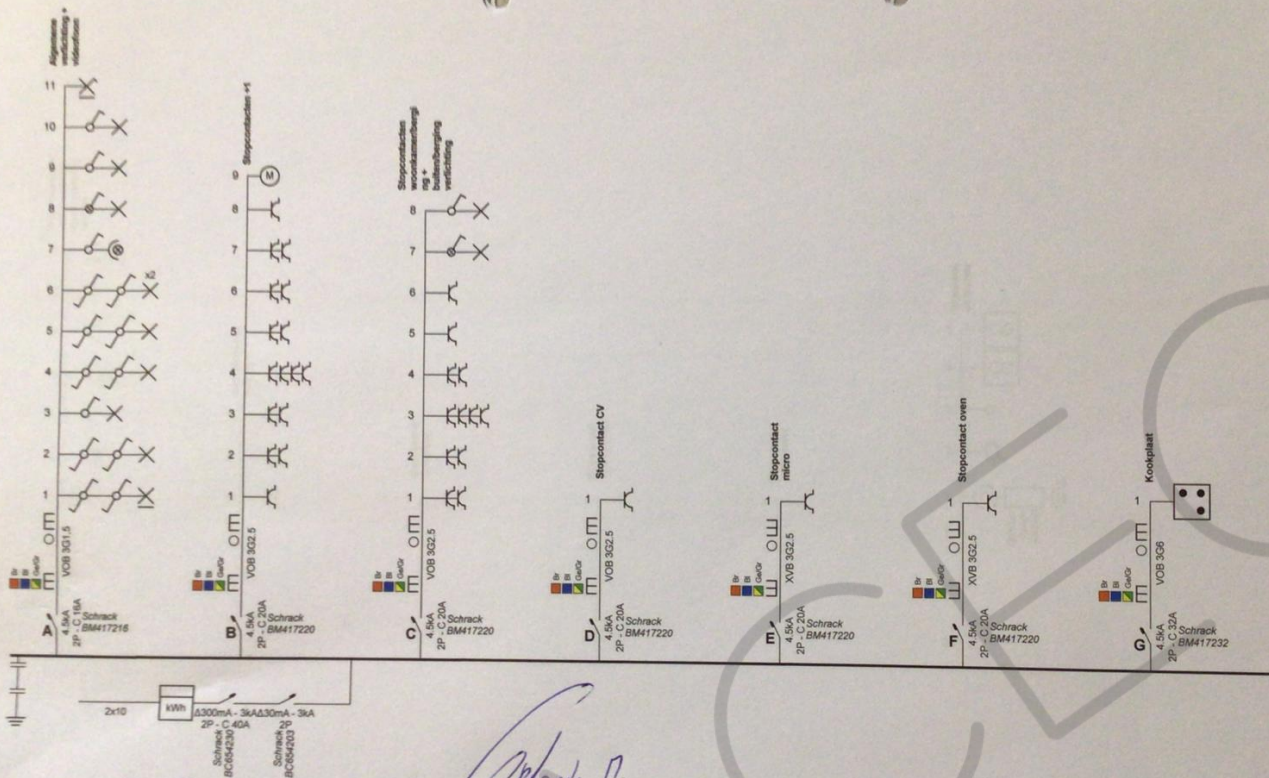

ACEG
 Algemeen Centrum voor
 Elektrische Installaties
 Brugsestraat 1
 3630 Maasmechelen


Plaats van de elektrische installatie
 Dominique de Grootte
 Herdersstraat 5 Bus 002
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 MOTEC
 Bloemenlaan 39
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: 0488/451.472
 Fax: -
 e-mail: info@mo-tec.be
 BE0704 584 640

MOTEC

p. 1/7
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Orlando Massimo

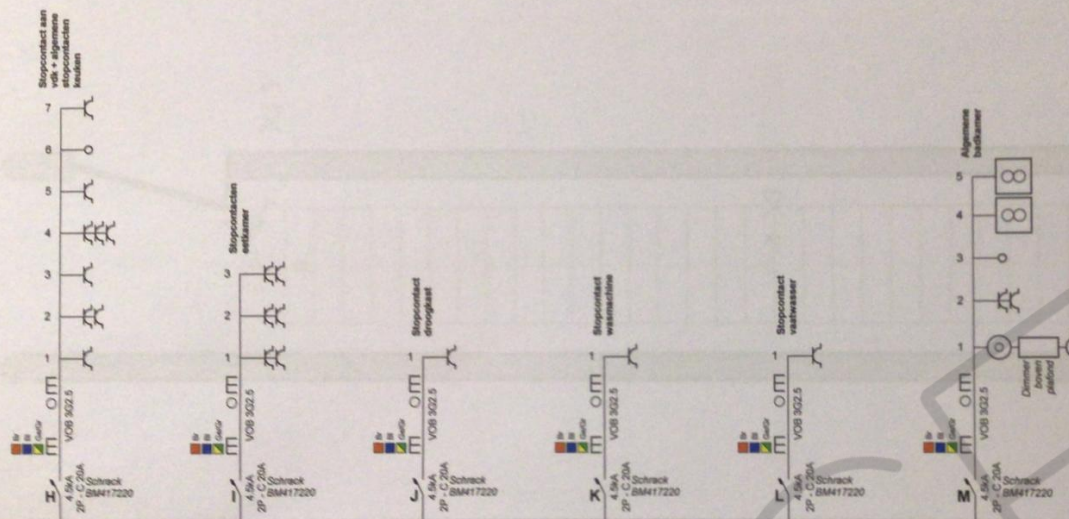
Plaats van de elektrische installatie

Domenique de Grootte
 Herdersstraat 5 Bus 002
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -


Installateur


MOTEC
 Bloemenlaan 39
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: 0488/451.472
 Fax: -
 e-mail: info@mo-tec.be
 BE0704 584 640


MOTEC

Schema's getekend door: Orlando Massimo

p. 2/7
 Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

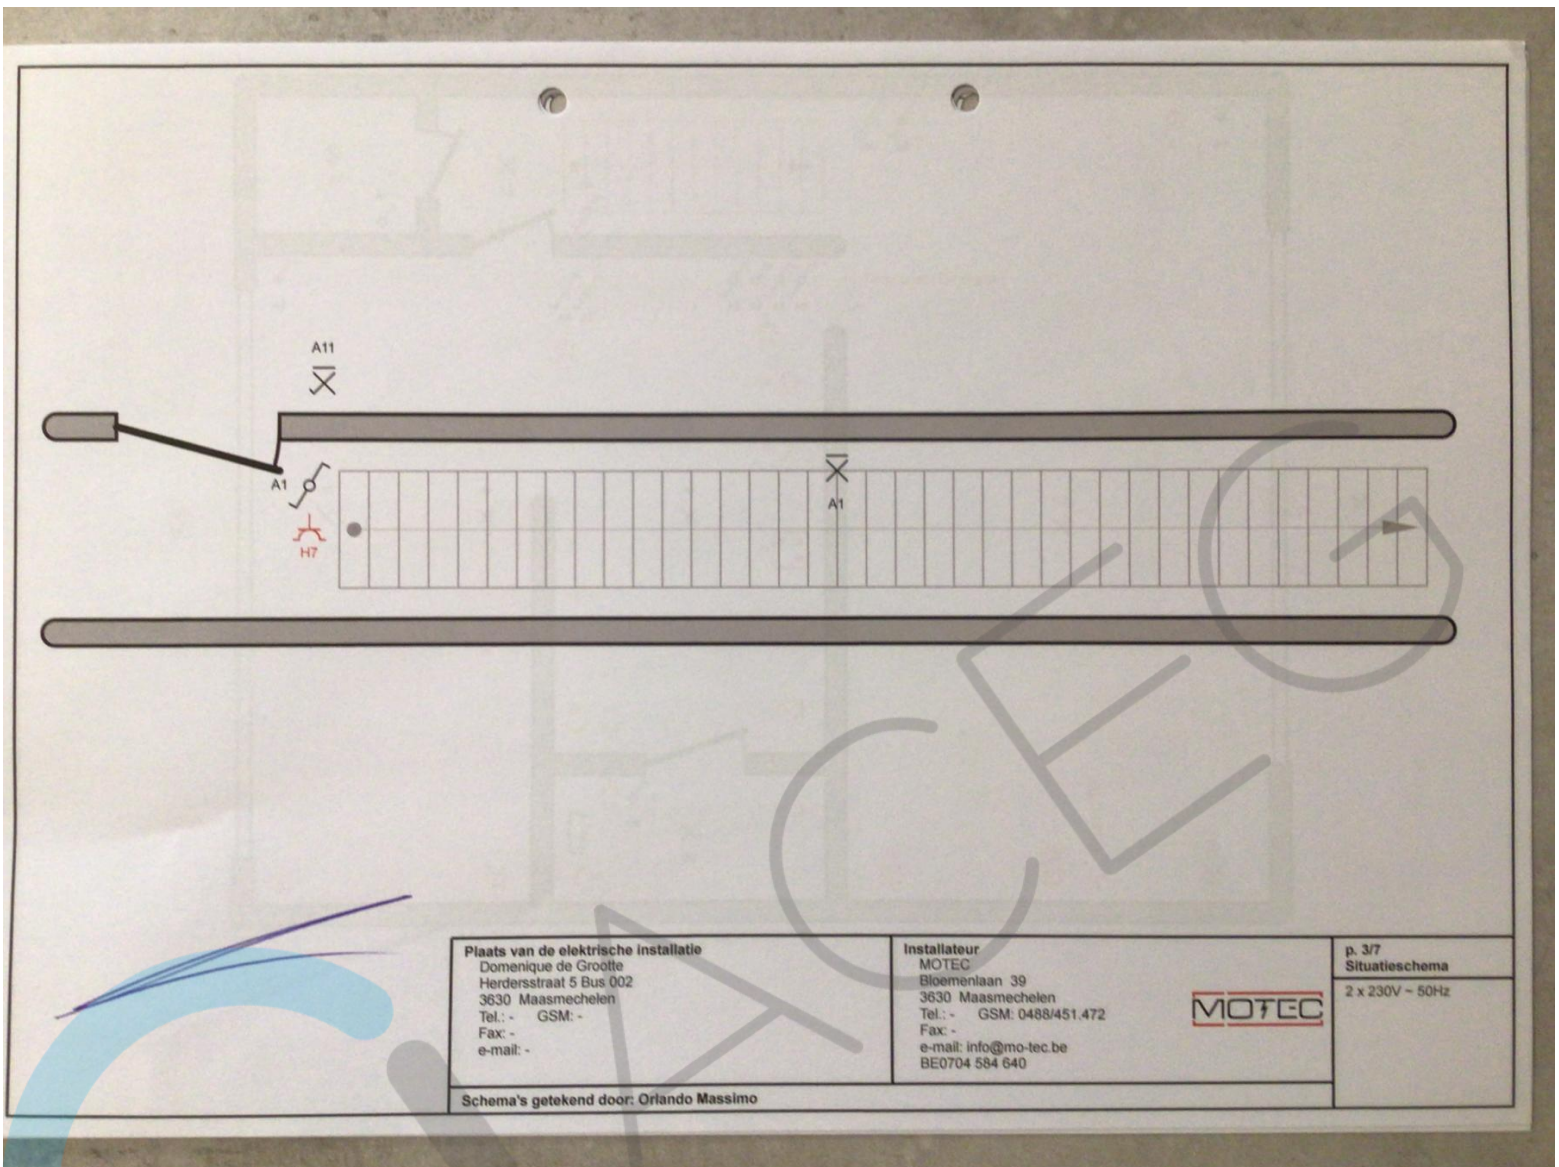

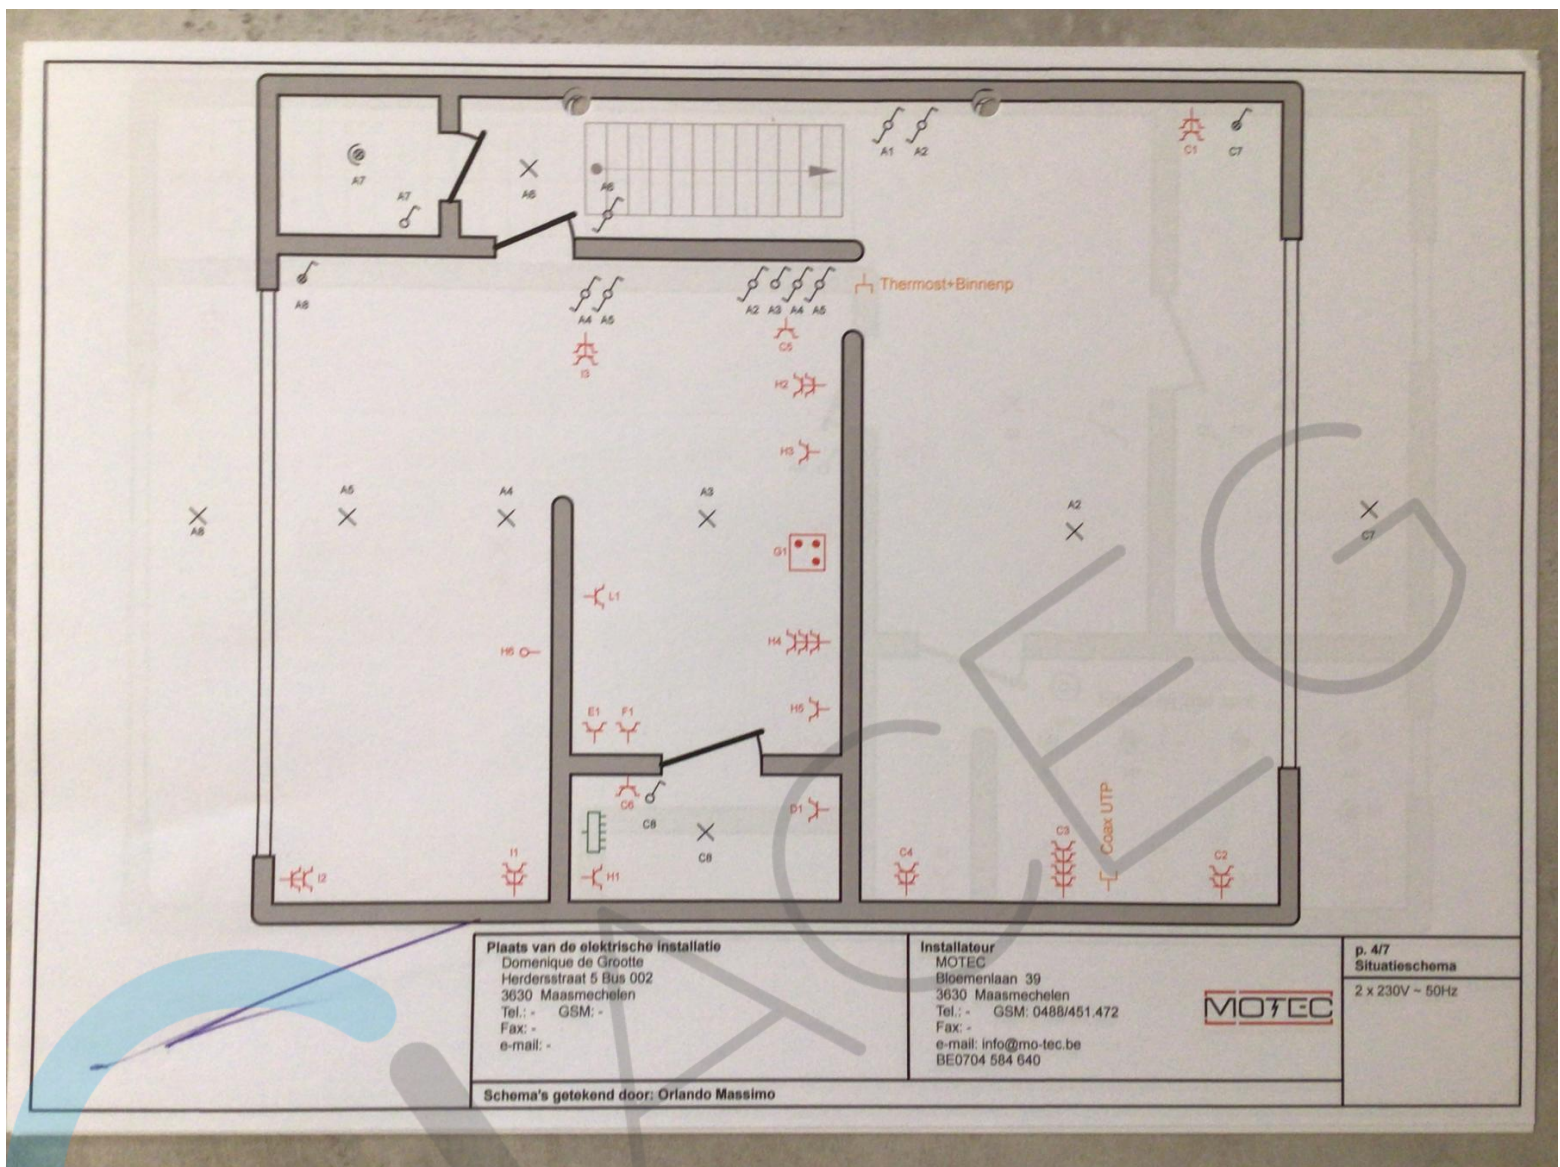

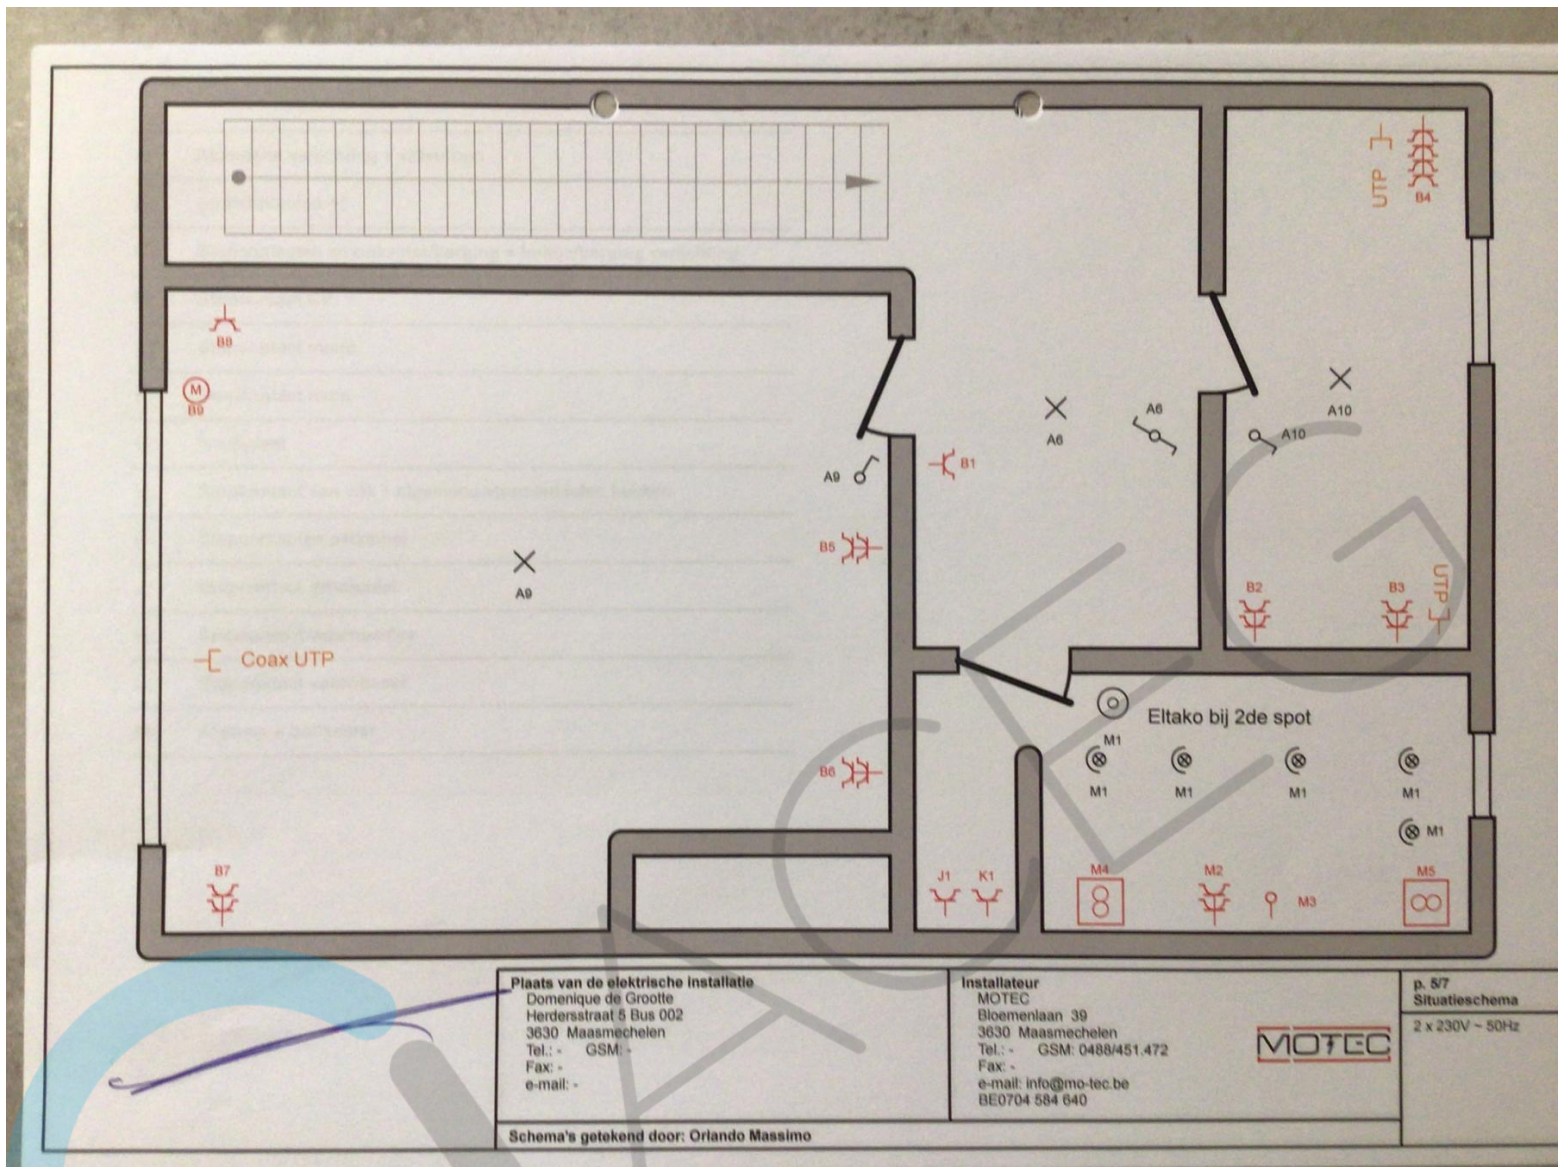

- | | |
|----|--|
| A: | Algemene verlichting + videofoon |
| B: | Stopcontacten +1 |
| C: | Stopcontacten woonkamer/berging + buiten/berging verlichting |
| D: | Stopcontact CV |
| E: | Stopcontact micro |
| F: | Stopcontact oven |
| G: | Kookplaat |
| H: | Stopcontact aan vdk + algemene stopcontacten keuken |
| I: | Stopcontacten eetkamer |
| J: | Stopcontact droogkast |
| K: | Stopcontact wasmachine |
| L: | Stopcontact vaatwasser |
| M: | Algemene badkamer |

Plaats van de elektrische installatie
 Dominique de Grootte
 Herdersstraat 5 Bus 002
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 MOTEC
 Bloemenlaan 39
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: 0488/451.472
 Fax: -
 e-mail: info@mo-tec.be
 BE0704 584 640

MOTEC

p. 6/7
 Lijst Kringen
 2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Orlando Massimo

Aansluitpunt	2	Verliesstroomschakelaar 30mA - 3kA - 2P	1
Aarding	1		
Aardingsstrip	1		
Automaat - 4.5kA - 2P - C 16A	1		
Automaat - 4.5kA - 2P - C 20A	11		
Automaat - 4.5kA - 2P - C 32A	1		
Contactdoos - Kinderbescherming	51		
Contactdoos communicatie	5		
Drukknop	1		
Leiding - 2x10			
Leiding - VOB 3G1,5			
Leiding - VOB 3G2.5			
Leiding - VOB 3G6			
Leiding - XVB 3G2.5			
Lichtpunt	11		
Lichtpunt - Wandverlichting	1		
Lichtpunt - Wandverlichting - Schakelaar ingebouwd	1		
Motor	1		
Relais	1		
Schakelaar - Enkelpolig	7		
Schakelaar wissel - Enkelpolig	10		
Spot	6		
Teller - kWh	1		
Verdeelbord	1		
Verklikkerlamp voor schakelaar	2		
Verliesstroomschakelaar 30mA - 3kA - 2P - C 40A	1		

Plaats van de elektrische installatie

Dominique de Grootte
 Herdersstraat 5 Bus 002
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

MOTEC
 Bloemenlaan 39
 3630 Maasmechelen
 Tel.: - GSM: 0488/451.472
 Fax: -
 e-mail: info@mo-tec.be
 BE0704 584 640

MOTEC**p. 7/7****Materiaallijst**

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Orlando Massimo

